

四国化成の製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

末永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき、正しい施工をお願いします。

- 施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと、不具合発生の原因となる事があります。
- 施工前に必ず試し塗りをを行い、仕上りなどについては施工業者様と十分な打ち合わせを行って施工してください。
- 施工については[施工手順書\(Teachme Biz\)](#)も併せてご覧ください。



施工手順書

チップロード用 着色メンテナンスコート

施工要領書
四国化成工業株式会社

<使用材料>

材料名 (型式コード)			正味質量	標準施工面積
チップロード用 着色メンテナンスコート (CPR-J□□)	本体 (CPR-JAB□□)	A剤	3 kg/缶	12~15 m ² /set (2回塗り)
		B剤	12 kg/缶	
	シンナー (CPR-JS)		4 ㍺/缶	

※施工面積は、下地の状態や施工条件により変動する場合がございます。

<使用道具>

- ・ バケツ等の攪拌用容器（必要量を攪拌できる大きさで、錆がでない汚れていないもの。）
- ・ 攪拌機
- ・ ウールローラー
- ・ ローラーバット
- ・ 塗料用の平刷毛
- ・ 保護具一式（保護マスク、保護眼鏡、保護手袋、作業服等）
- ・ 道具洗浄用シンナー
- ・ その他塗装道具一式

<適応下地>

- ・ 既設の「チップロード」シリーズ（点字タイル除く）

【下地に関する注意事項】

- ・ 下地の「チップロード」は完全に乾燥させておいてください。湿っていると膨れや発泡、剥れの原因となります。
- ・ 下地の「チップロード」上のホコリやゴミ、土、レイトンス、油分、錆等は完全に除去しておいてください。また本製品自体に白華の原因となる成分は配合されておりませんが、下地の「チップロード」周辺部にあるセメントに起因した白華現象が生じている場合は、白華を除去しておいてください。
- ・ 下地の「チップロード」の不陸（凹凸）や欠損部、クラックなどの不良下地は、あらかじめ「チップロード」等で平滑に補修しておいてください。不陸などがある場合、膨れや発泡などを生じる場合があります。
- ・ 下地の「チップロード」の強度が低い場合は脆弱部分を取り除き、「チップロード」でやり直すなど、強固な下地にしておいてください。本商品では欠落した骨材を再固定できません。
- ・ 周辺部やチリ周りは養生し、塗料が付かないようにしておいてください。

<混合方法>

配合比（重量比） A 剤：B 剤=1：4（厳守）

※ 専用シンナーは上記混合液 1 kg に対して 0.15～0.20 kg

- ・ A 剤と B 剤は内容物の沈降や分離等が無いようにそれぞれよく攪拌する等して、内容物を均一にしておきます。
- ・ 必要量を十分混合できる大きさの容器に A 剤と B 剤を 1：4 の割合で投入し、攪拌機で均一になるまで十分混合します。
- ・ 上記で混合した塗料 1 kg に対し、専用シンナーを 0.15～0.20kg の間で追加し、再度攪拌機で均一にまるまで十分混合して適正な粘度に希釈します。


【混合に関する注意事項】

- ・ **単体では使用できません。必ず A 剤と B 剤、専用シンナーを所定の比率で混合してから使用してください。**
- ・ A 剤と B 剤はそれぞれ使用前によく攪拌する等し、顔料などの内容物の沈降や分離が無いように均一にしてから混合してください。
- ・ A 剤と B 剤及び専用シンナーは規定量を量り取って均一に混合してください。
- ・ 指定されている材料以外は混入しないでください。水との接触は樹脂の硬化不良等の原因となりますので、一切混入しないでください。
- ・ 本商品は反応硬化型の為、A 剤と B 剤を混合した後は **30～40 分以内で作業を終了させてください。** 1 セットで施工する場合、2 回目塗りの分は混合せずに残しておき、1 回目塗りに必要な分だけを量り取って混合してください。混合後に長時間経過したものは増粘して塗布できなくなる他、色目に差が生じたり、想定した物性が得られなくなったりする恐れがあります。

<施工方法>

1. 1回目塗り

所要量の目安：約 600 g/m^2 ※A剤、B剤、シンナーを混合した状態の所要量の目安です。

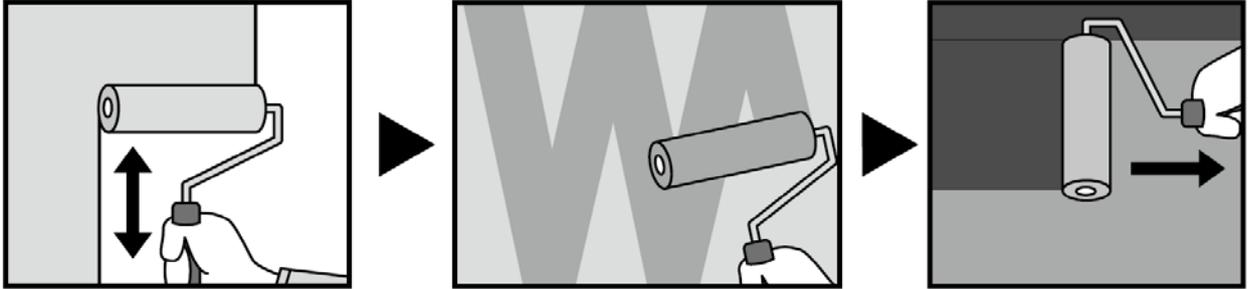

- ① ウールローラーに材料をとり、上下にゆっくりと塗り付けます。
- ② 縦横それぞれに「W」を描くように塗材を塗り広げ、塗り厚を均一にします。
- ③ 最後にローラーを一定の方向に転がして肌目を揃えます。

ポイント

- ・ 1回目塗りの状態では下地が透ける場合がありますが、2回目塗りで下地が隠蔽されますので、一度に厚塗りをせず厚みが均一になるように塗り広げてください。
- ・ 1回目塗りと2回目塗りの塗装間隔は 20°C で4時間以上が目安です。1回目塗りが未乾燥の状態で行うと剥がれや膨れが発生しますので、1回目塗りは最低でも指で擦っても取れない程度（指触乾燥）まで乾かします。


お願い

- ・ 塗り継ぎは必ず目地部やコーナーで行い、同一面で塗り継がないでください。
- ・ 狭い場所や入り組んだ場所は、刷毛等で塗り付けてください。

乾燥時間の目安： 20°C ・4時間（最低指触乾燥以上）

2. 2回目塗り

所要量の目安：約 600 g/m^2 ※A剤、B剤、シンナーを混合した状態の所要量の目安です。

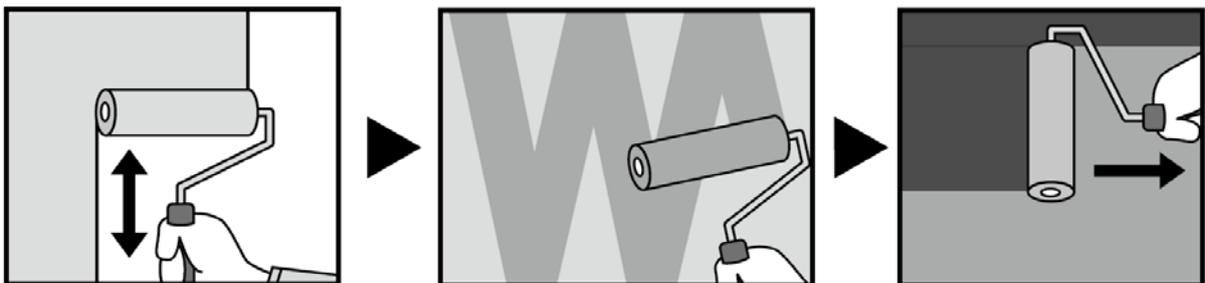

※ 1回目塗りと同様に2回目塗りを行ってください。

< 注意 >

【保管条件・使用期限】

- ・ 直射日光の当る場所や湿気の高い場所、高温（40℃以上）、低温（0℃以下）での保管は避けてください。
- ・ 使用期限は製造年月日から半年以内（3か月以内推奨）です。
- ・ 開封後はその日のうちに使いきってください。

【塗装条件・乾燥条件について】

- ・ 気温5℃以下での施工は避けてください。施工後、塗布面が完全乾燥するまでに気温が0℃以下になる恐れがある場合には施工を避けてください。
- ・ 乾燥しきらないうちに雨に当てないでください。降雨の恐れがある場合には、必ずブルーシートなどで雨養生を行い、塗りに雨がかからないように注意してください。
- ・ 乾燥時間は夏期一昼夜、冬期二昼夜を目安としますが、気象条件、塗り厚によっては、それ以上の期間を要することがあります。
- ・ 混練りした材料の長時間放置は避け、使用器具は早めに洗浄してください。

< 安全に関するご注意 >

製品の特性を十分にご理解いただき、正しくかつ安全にご使用いただくために、次の事項にご注意願います。

- ・ 作業中は目、皮膚への接触を防止するため、状況に応じて保護眼鏡、保護マスク、保護手袋を着用してください。
- ・ 目に入った場合には、多量の水で洗い、ただちに医師の診断を受けてください。
- ・ 誤って飲み込んだ場合には、ただちに医師の診断を受けてください。
- ・ 子供の手の届かないところに保管してください。
- ・ 施工時に臭気がある場合には、換気をおこなってください。
- ・ 作業後は手洗い、うがいをしてください。汚れた作業服は洗濯してください。
- ・ 空容器の処理は、可燃物・不燃物に仕分けて産業廃棄物処理業者に依頼してください。残さ・残液は下水・河川・池・井戸・地下水などを汚染するおそれのある場所には廃棄しないでください。
- ・ より詳細な内容については、安全データシート（SDS）をご参照ください。

< おことわり >

- ・ ロットにより多少の色違いを生じることがあります。
- ・ 濃色の「チップロード」に淡色の本商品を塗る場合などは3回塗りが必要になる場合があります。その場合は標準施工面積とは異なります。

以上